


## LK By-pass Beskrivelse

1. Endestykke med sideudtag for by-pass
2. Drøvleskive
3. Lige kobling
4. By-passrør Ø12
5. Vinkelkobling

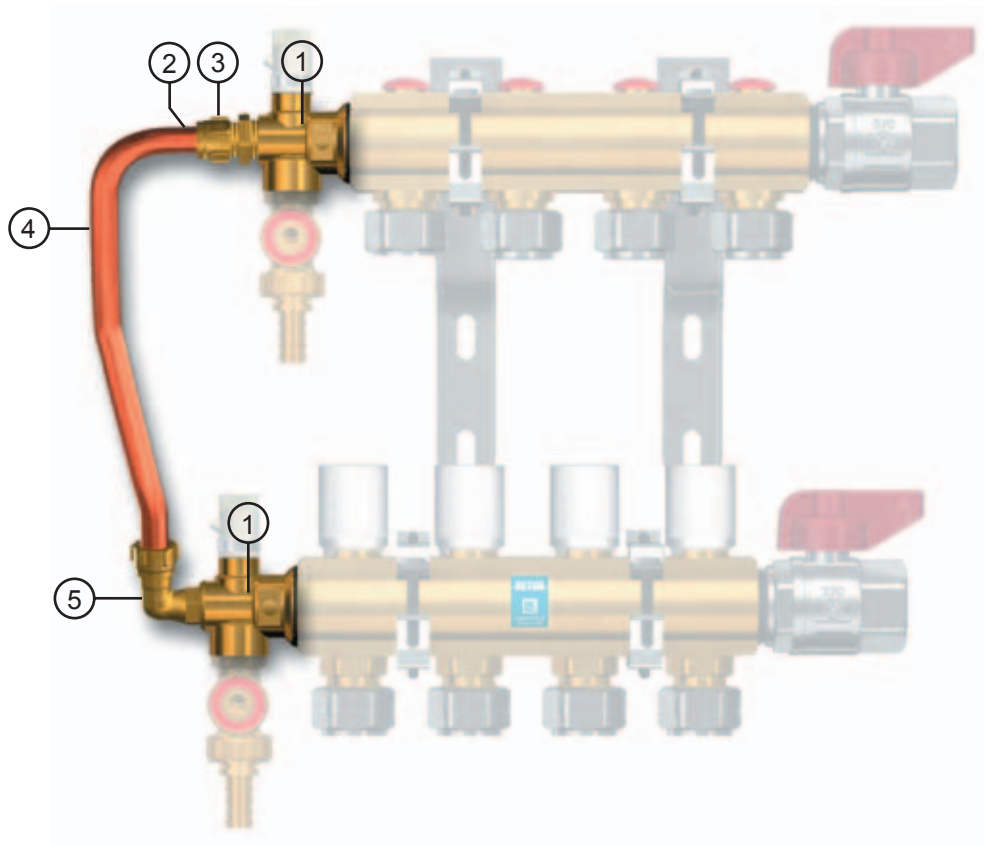

### UDFØRELSE

LK By-pass VVS nr. 402029.012 er en komplet enhed til montering på LK Varmekredsfordelere VKF. By-pass røret Ø12 er forsynet med en drøvleskive svarende til Kvs 0,05.

### MONTAGE

Monter de to endestykker samt de udluftningsventiler og påfyldningsventiler, der følger med fordeleren. Herefter monteres by-pass røret og dets drøvleskive. Udfør trykprøve og kontroller, at anlægget er tæt. By-Passet kan monteres i både højre- og venstre side.

