


## Overlagsberegning LK Minishunt M60 (VVS 466328.502)

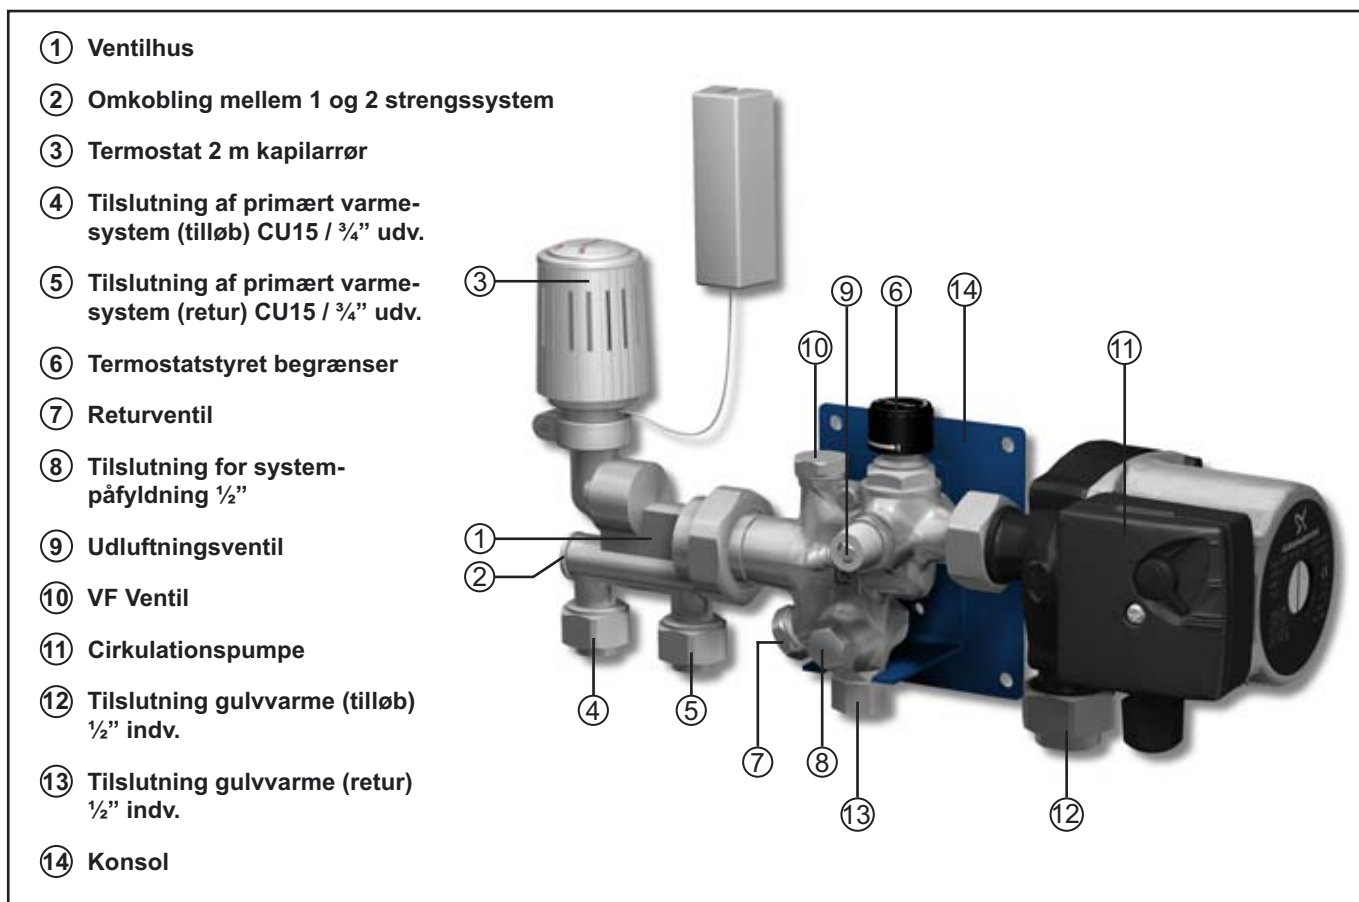

### OVERSLAGSDIMENSIONERING FOR LK GULVVARME MED LK MINISHUNT M60

Tabellerne er baseret på en varmeafgivelse ved D.U.T. på ca. 50W/m<sup>2</sup> og for en indetemperatur på 20 °C. Primærfremløbstemperaturen er beregnet til 55 °C med en gulvvarmetemperatur på ca. 40/33 °C. Lægningssystem 1-6 henholdsvis 9-12 er beregnet med 14 mm lamelparket. System 7 og 8 er beregnet med 22 mm lamelparket.

	5m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup>	15m <sup>2</sup>	20m <sup>2</sup>	25m <sup>2</sup>	30m <sup>2</sup>	35m <sup>2</sup>	40m <sup>2</sup>	45m <sup>2</sup>	50m <sup>2</sup>	55m <sup>2</sup>	60m <sup>2</sup>
1 Gulvvarmeliste 12 c/c 150 mm	1x35m	1x70m	2x53m	2x70m	3x58m	3x70m	4x61m	4x70m				
2 Gulvvarmeliste 16 c/c 320 mm	1x17m	1x35m	1x52m	2x35m	2x44m	2x53m	3x41m	3x46m	3x53m	4x44m	4x48m	
3 Gulvvarmeliste 16 c/c 240 mm	1x23m	1x46m	1x69m	2x46m	2x58m	2x69m	3x54m	3x61m	3x69m	4x58m	4x63m	4x69m
4 Gulvvarmeliste 16 c/c 160 mm	1x35m	1x70m	1x105m	2x70m	2x88m	3x70m	3x82m	3x93m	4x79m	4x88m	4x96m	
5 Gulvvarmeliste 20 c/c 300 mm	1x19m	1x38m	1x57m	1x76m	2x48m	2x57m	2x67m	2x76m	3x57m	3x63	3x70m	3x76m
6 Træ 22 rørdim. X16 c/c 200 mm	1x29m	1x57m	2x43m	2x57m	2x70m	3x57m	3x67m	3x76m	4x64m	4x70m	4x78m	4x85m
7 Bjælkelagsplade 16 c/c 200 mm	1x29m	1x57m	2x43m	2x57m	3x48m	3x57m	4x50m	4x57m				
8 Bræddepanel m. gulvvarmeplade 16 c/c 200 mm	1x29m	1x57m	2x43m	2x57m	3x48m	3x57m	4x50m	4x57m				
9 Flydende gulv XPS 30 rørdim. X16 c/c 200 mm	1x29m	1x57m	1x85m	2x57m	2x70m	2x85m	3x67m	3x76m	4x64m	4x70m	4x78m	4x85m
10 Flydende gulv XPS 50 rørdim. X16 c/c 200 mm	1x29m	1x57m	1x85m	2x57m	2x70m	2x85m	3x67m	3x76m	4x64m	4x70m	4x78m	4x85m
11 Træ 22 XPE rørdim. X16 c/c 200 mm	1x29m	1x57m	1x85m	2x57m	2x70m	2x85m	3x67m	3x76m	4x64m	4x70m	4x78m	4x85m
12 Træ 16 rørdim. 12 c/c 200 mm	1x29m	1x57m	2x43m	2x57m	3x48m	3x57m	3x67m	4x57m	4x64m	4x70m		

LK Minishunt er beregnet til montage i et udetemperaturstyret varmesystem med hovedpumpe. For at sikre udluftningen skal minishunten altid placeres, som det højeste punkt i gulvvarmeinstallationen.

## Tilbehør til LK Minishunt M60

### Tilbehør gulvvarmetilslutning:

#### For tilslutning af en gulvvarmekreds

LK Tilslutningskobling 12 x ½" udv. G.  
VVS 087620.812

LK Tilslutningskobling 16 x ½" udv. G.  
VVS 087620.816

LK Tilslutningskobling 20 x ½" udv. G.  
VVS 087620.820



#### For tilslutning af 2-4 gulvvarmekredse (inkl. tilslutningskoblinger)

LK Minifordeler 2-12 VVS 402026.002

LK Minifordeler 3-12 VVS 402026.003

LK Minifordeler 4-12 VVS 402026.004

LK Minifordeler 2-16 VVS 402026.102

LK Minifordeler 3-16 VVS 402026.103

LK Minifordeler 4-16 VVS 402026.104

LK Minifordeler 2-20 VVS 402026.202

LK Minifordeler 3-20 VVS 402026.203

LK Minifordeler 4-20 VVS 402029.204



### Tilbehør rumregulering:

#### LK Elektronisk rumregulering (m/ledning)

LK Rumtermostat VVS 466320.024

LK Telestat VVS 466321.024

LK Transformator VVS 466321.024



#### LK Trådløs rumregulering Cq

LK Rumtermostat Cq VVS 466323.024

LK Modtagerenhed Cq 1 (1-kanal) VVS 466323.024

LK Telestat VVS 466321.024

LK Transformator VVS 466322.589



#### LK Termostat med 5 m kapillarrørsforbundet føler

LK Termostat VVS 466320.424



### Øvrigt tilbehør:

#### LK Vægskab

LK Vægskab (B x H x D 532 x 568 x 171) VVS 466328.905

LK Vægskab skjuler installationen af såvel LK Minishunt som LK Minifordeler.

